


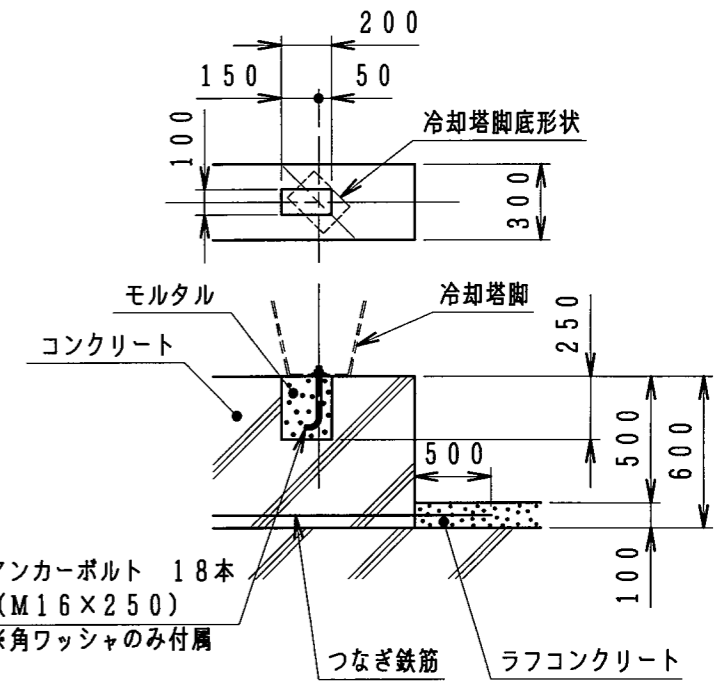
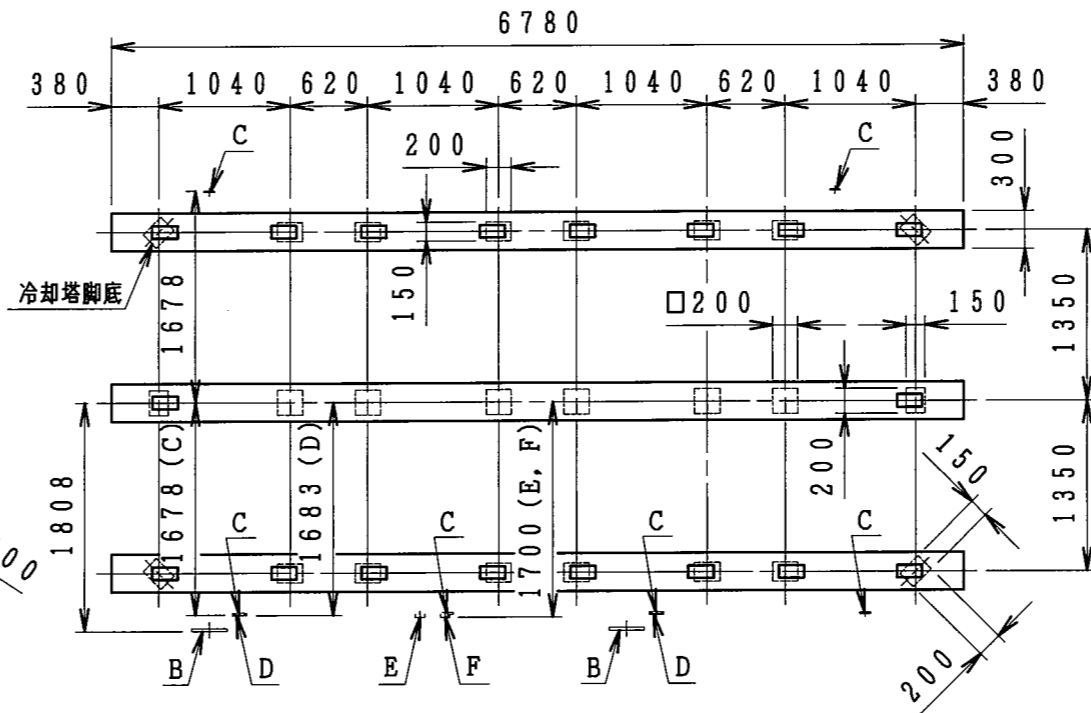


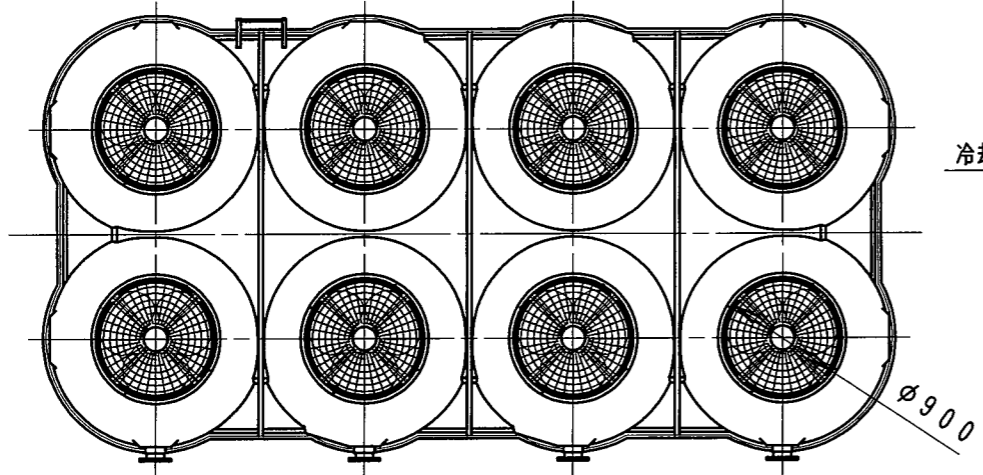

NO. PIECES FOR 1 SET	DESCRIPTION	DWG NO.	MARK	CODE NO.	REMARK
GROUP		STANDARD NO.			
2 1					

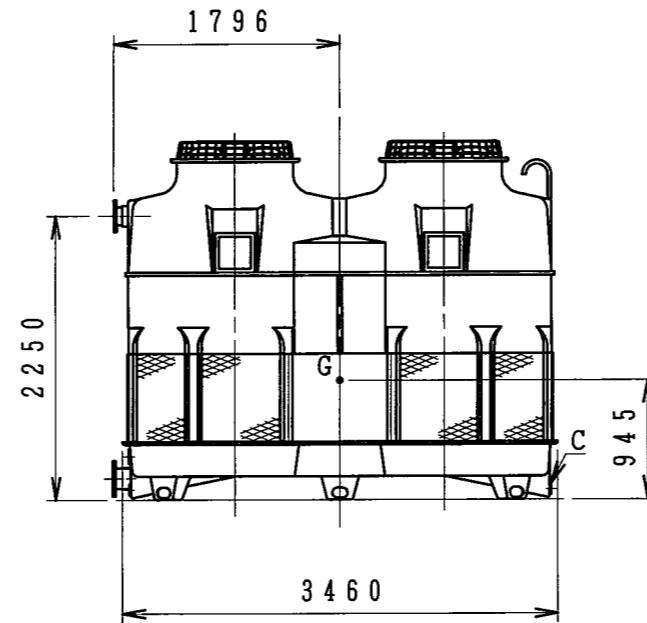

基礎参考図

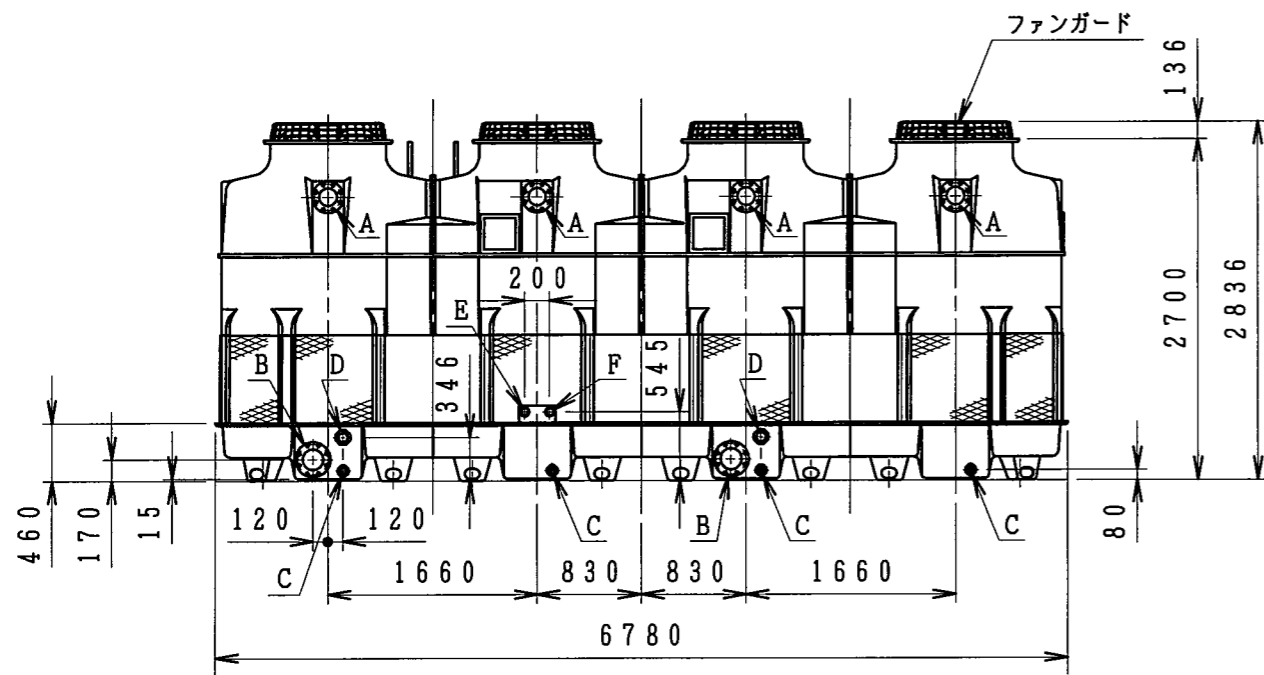

配管仕様

記号	名称	管径	接続
A	冷却水入口管	125A×4	JIS10Kフランジ
B	冷却水出口管	150A×2	JIS10Kフランジ
C	ドレーン管	40A×6	Rc メネジ
D	オーバーフロー管	65A×2	Rc メネジ
E	自動給水管	50A×1	Rp メネジ
F	手動給水管	50A×1	Rp メネジ

製品質量	1944 kg
運転質量	5504 kg

CUSTOMER	WORK NO.	GROUP NO.	NO. OF SETS	REV. NO.	NO.	REVISION	DATE	DRAWN	SCALE	1:60	DATE	1995.10.27	CTA-400NE
				4	×	給水管寸法変更: 520→545、△番号削除	13.08.21	飛田					
				3	×	配管仕様表接続表記変更	03.02.26	小西 関口	DRAWN	CHK'D	INSP.	APPR.	
				3カ-04193	6	×	基礎・配管寸法図: 220→200、基礎参考図是正	23.02.28	磯本	小西			冷却塔外形図
					5	×	記事削除	21.12.01	有満 仲谷				
									NIHON SPINDLE MFG. CO., LTD. JAPAN			DWG NO.	35-46036
									日本スピンドル製造株式会社				