
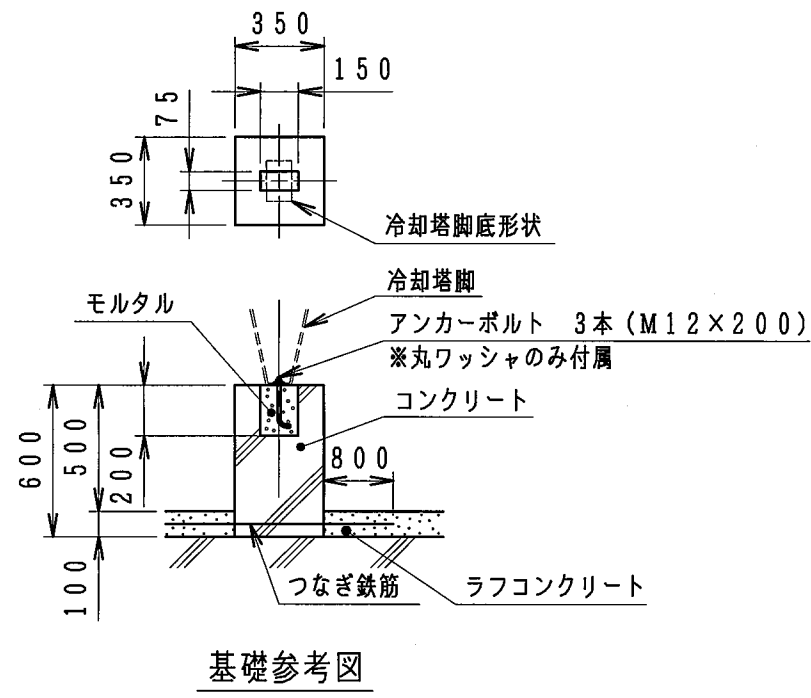
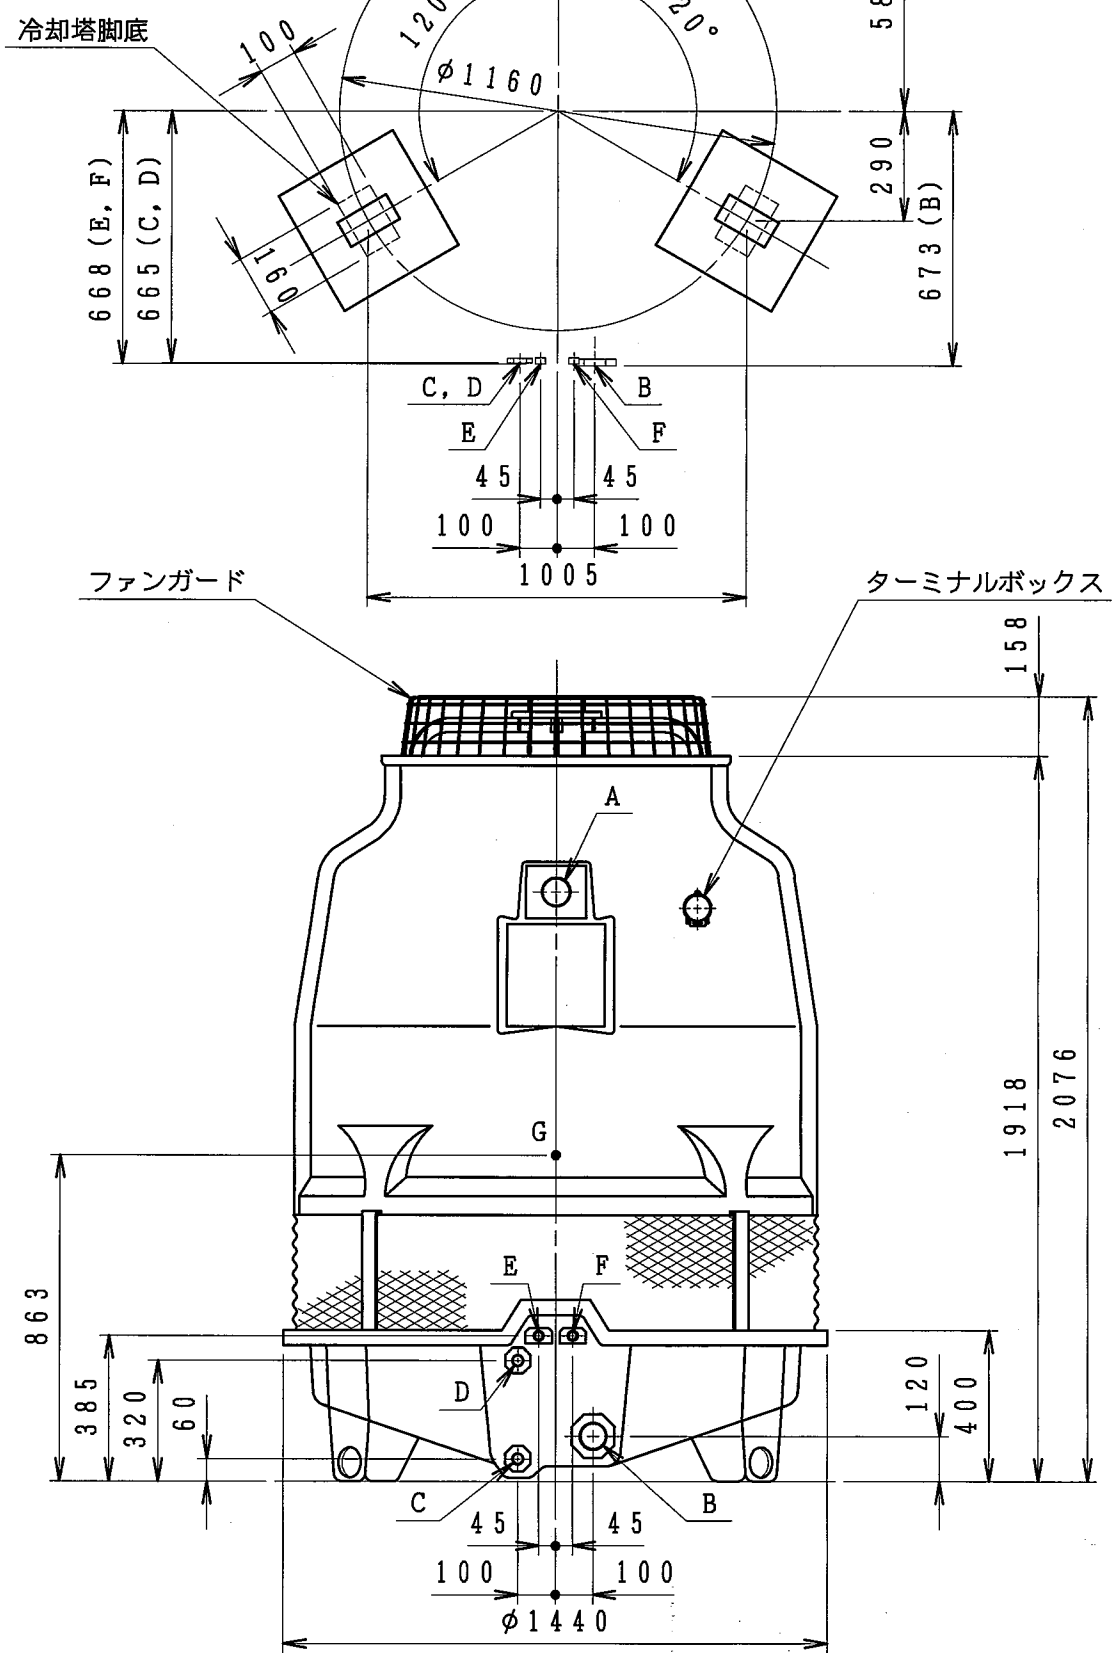




配管仕様

記号	名称	管径	接続
A	冷却水入口管	65A×1	Rp メネジ
B	冷却水出口管	65A×1	Rc メネジ
C	ドレーン管	25A×1	Rc メネジ
D	オーバーフロー管	25A×1	Rc メネジ
E	自動給水管	15A×1	Rp メネジ
F	手動給水管	15A×1	Rp メネジ

製品質量	100	kg
運転質量	285	kg

				3カ-04193	4	×	基礎・配管寸法図、基礎参考図表記変更、つなぎ鉄筋：600→800	23.02.28	磯本	南		SCALE	1 : 2 0	DATE	1 9 9 5 ・ 1 0 ・ 2 4	CTA-3 0 N E							
				—	3	×	ターミナルボックス追記、記事削除	21.12.01	有満	仲谷			DRAWN	CHK' D	INSP.	APPR.	冷却塔外形図						
				—	2	×	配管仕様表接続表記変更、△番号削除	03.02.26	小西	関口			小西	山本	西	標							
				—	5	×	水槽高さ変更：380→400	24.12.04	磯本	南				NIHON SPINDLE MFG. CO., LTD. JAPAN						DWG NO.	3 5 - 4 6 0 2 1	5	
CUSTOMER	WORK NO.	GROUP NO.	NO. OF SETS	REV. NO.	NO.	REVISION			DATE	DRAWN				日本スピンドル製造株式会社									