NO. PIECES FOR 1 SET	DESCRIPTION	DWG NO. / STANDARD NO.	MARK	CODE NO.	REMARK
GROUP 2 1					

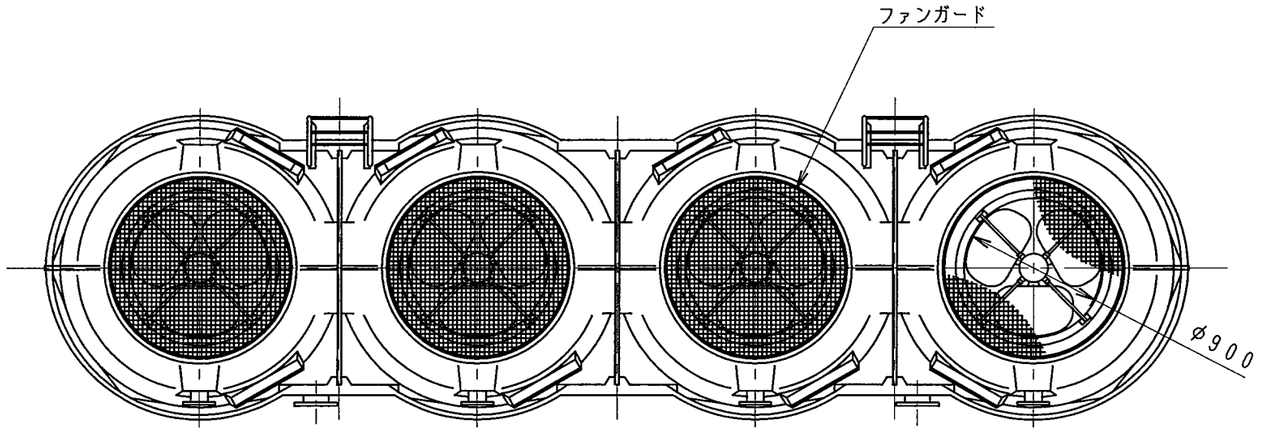

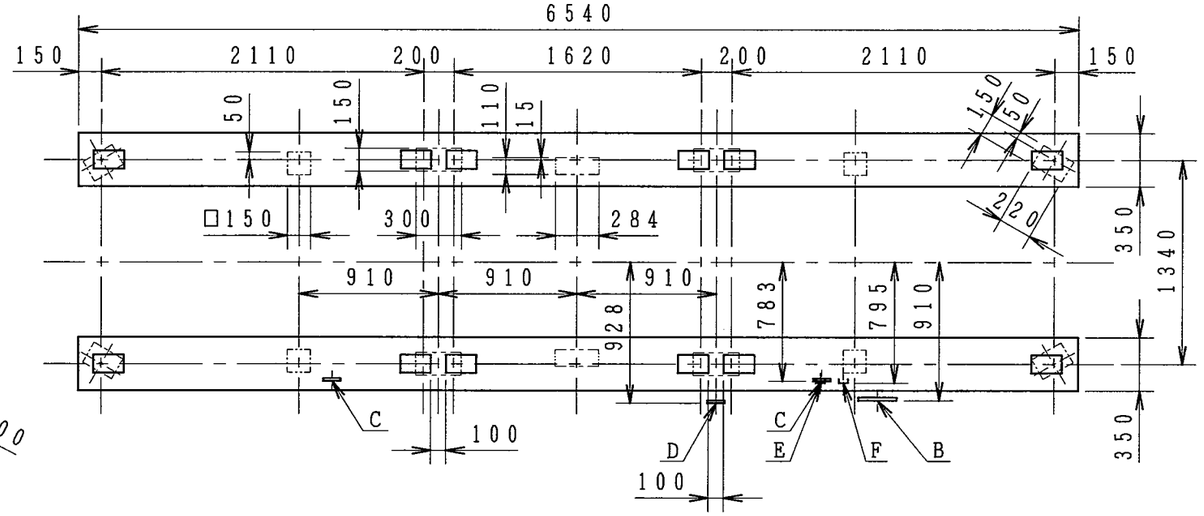

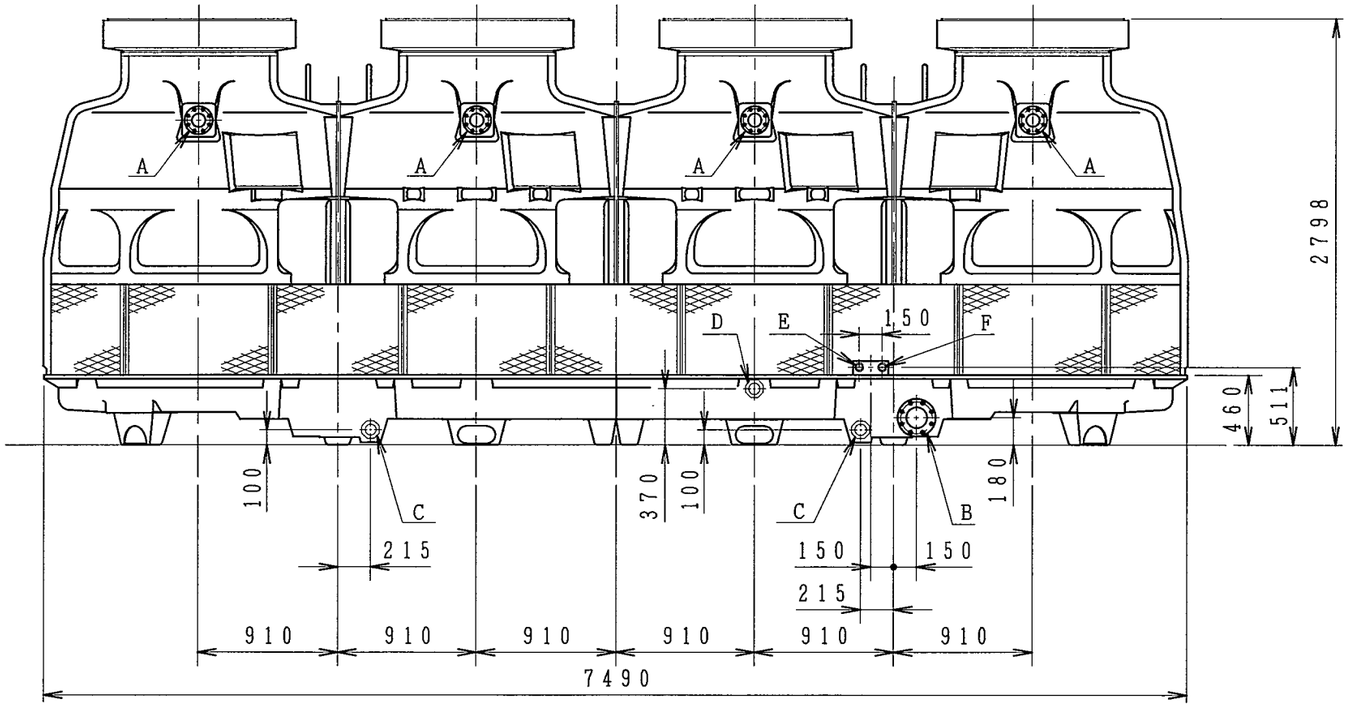

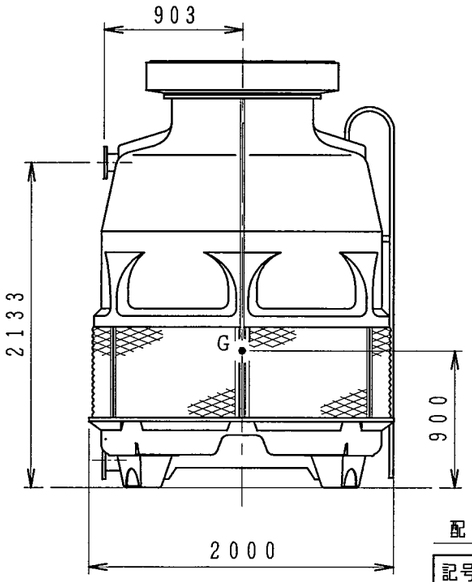

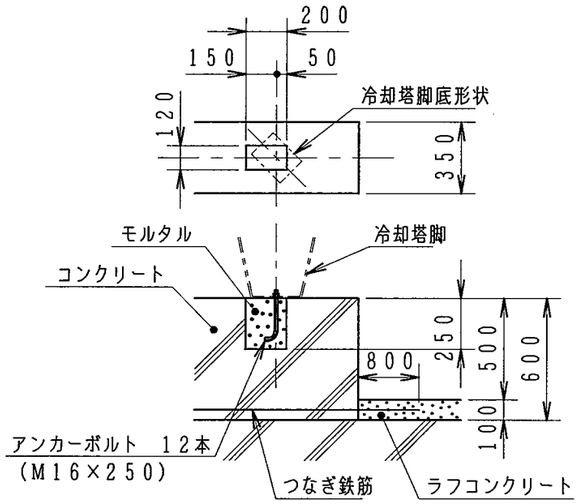

基礎参考図

配管仕様

記号	名称	管径	接続
A	冷却水入口管	80A×4	JIS10Kフランジ
B	冷却水出口管	150A×1	JIS10Kフランジ
C	ドレーン管	65A×2	Rc メネジ
D	オーバーフロー管	65A×1	Rc メネジ
E	自動給水管	40A×1	Rp メネジ
F	手動給水管	40A×1	Rp メネジ

製品質量	1060 kg
運転質量	3240 kg

耐震仕様　水平震度　1.0　鉛直震度　0.5

REV. NO.	NO.	REVISION	DATE	DRAWN
4	×1	給水管寸法変更、491→511	'13.08.21	飛田
3	×	配管仕様表接続表記変更	'03.02.27	小西 関口
2	×2	寸法変更及び表変更、909→903	'02.10.01	山本 田中
1	×2	ドレーン管高さ寸法変更、90→100	'00.09.20	山本

CUSTOMER	WORK NO.	GROUP NO.	NO. OF SETS

SCALE 1:40　DATE 1995・10・28

DRAWN	CHK'D	INSP.	APPR.
小西		今西	柳原

NIHON SPINDLE MFG. CO., LTD. JAPAN
日本スピンドル製造株式会社

CTA-200NL(S)

冷却塔外形図

DWG NO. 35-46055 4

D. ID:CTG35-48055 R40127 TIME:08:50
GROUP:CTWR USER:SC DATE:12/20/16